




WEŹEŁ w0

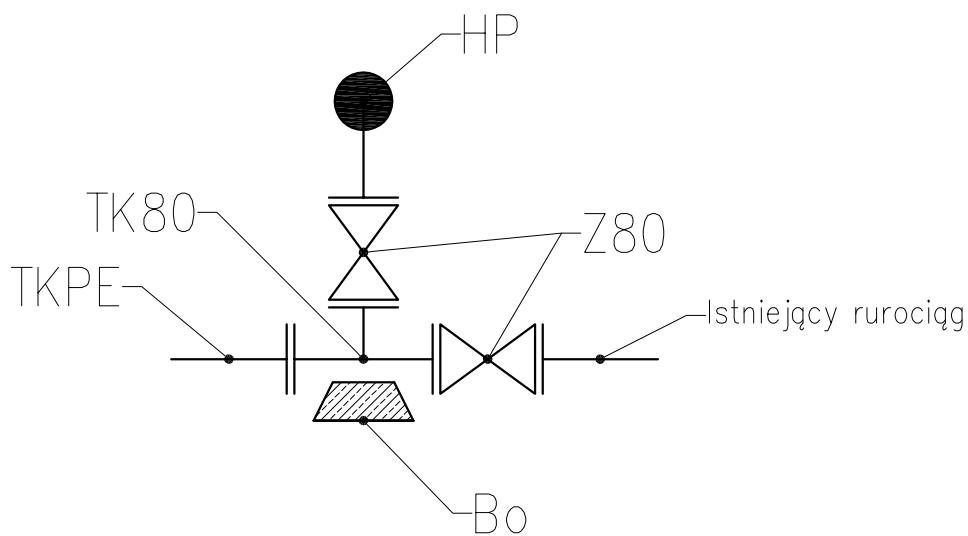


WEŹEŁ w1, w2

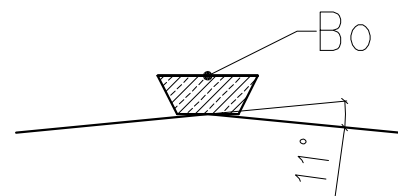

WEŹEŁ w3

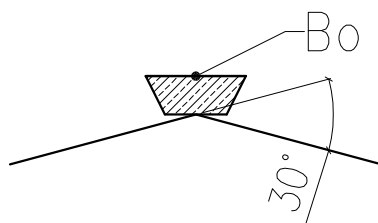

WEŹEŁ H1

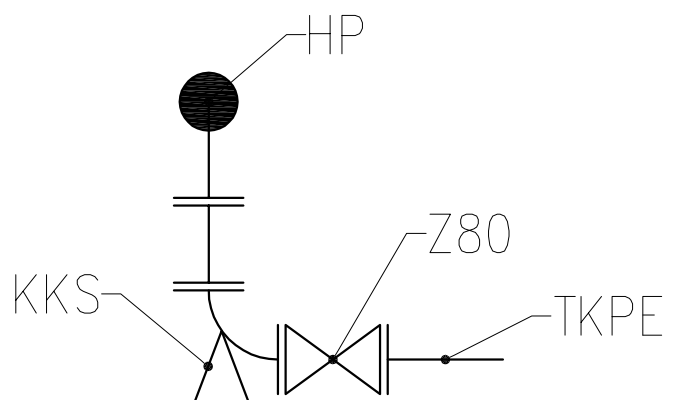

OZNACZENIA:

TKPE – tuleja kołnierzowa PE 90/80
 Z80 – zasuwa kołnierzowa DN80
 TK80 – trójnik kołnierzowy DN80
 Bo – blok oporowy
 KKS – kolano kołnierzowe ze stopą
 HP – hydrant nadziemny DN80

| | | | | | |
|-------------------|---|----------------------|------------------|------------|--------------------|
| Obiekt | Rozbudowa linii wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na ul. Pieknej w miejscowości Waliły Stacja | | | | |
| Adres | dz. nr 950 ul. Piękna; Waliły Stacja, gm. Gródek | | | | |
| Inwestor | Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku; ul. Fabryczna 12/1; 16-040 Gródek | | | | |
| Przedmiot rysunku | SCHEMAT WĘŻŁÓW | | | Skala | Nr.rys 5 |
| | Imię i nazwisko | Specjalność | Nr uprawnień | Data | Podpis |
| Opracowanie | mgr inż. Sławomir Majewski | INSTALACJE SANITARNE | PDL/0115/POOS/08 | 11.04.2014 | |
| | | | | | |