
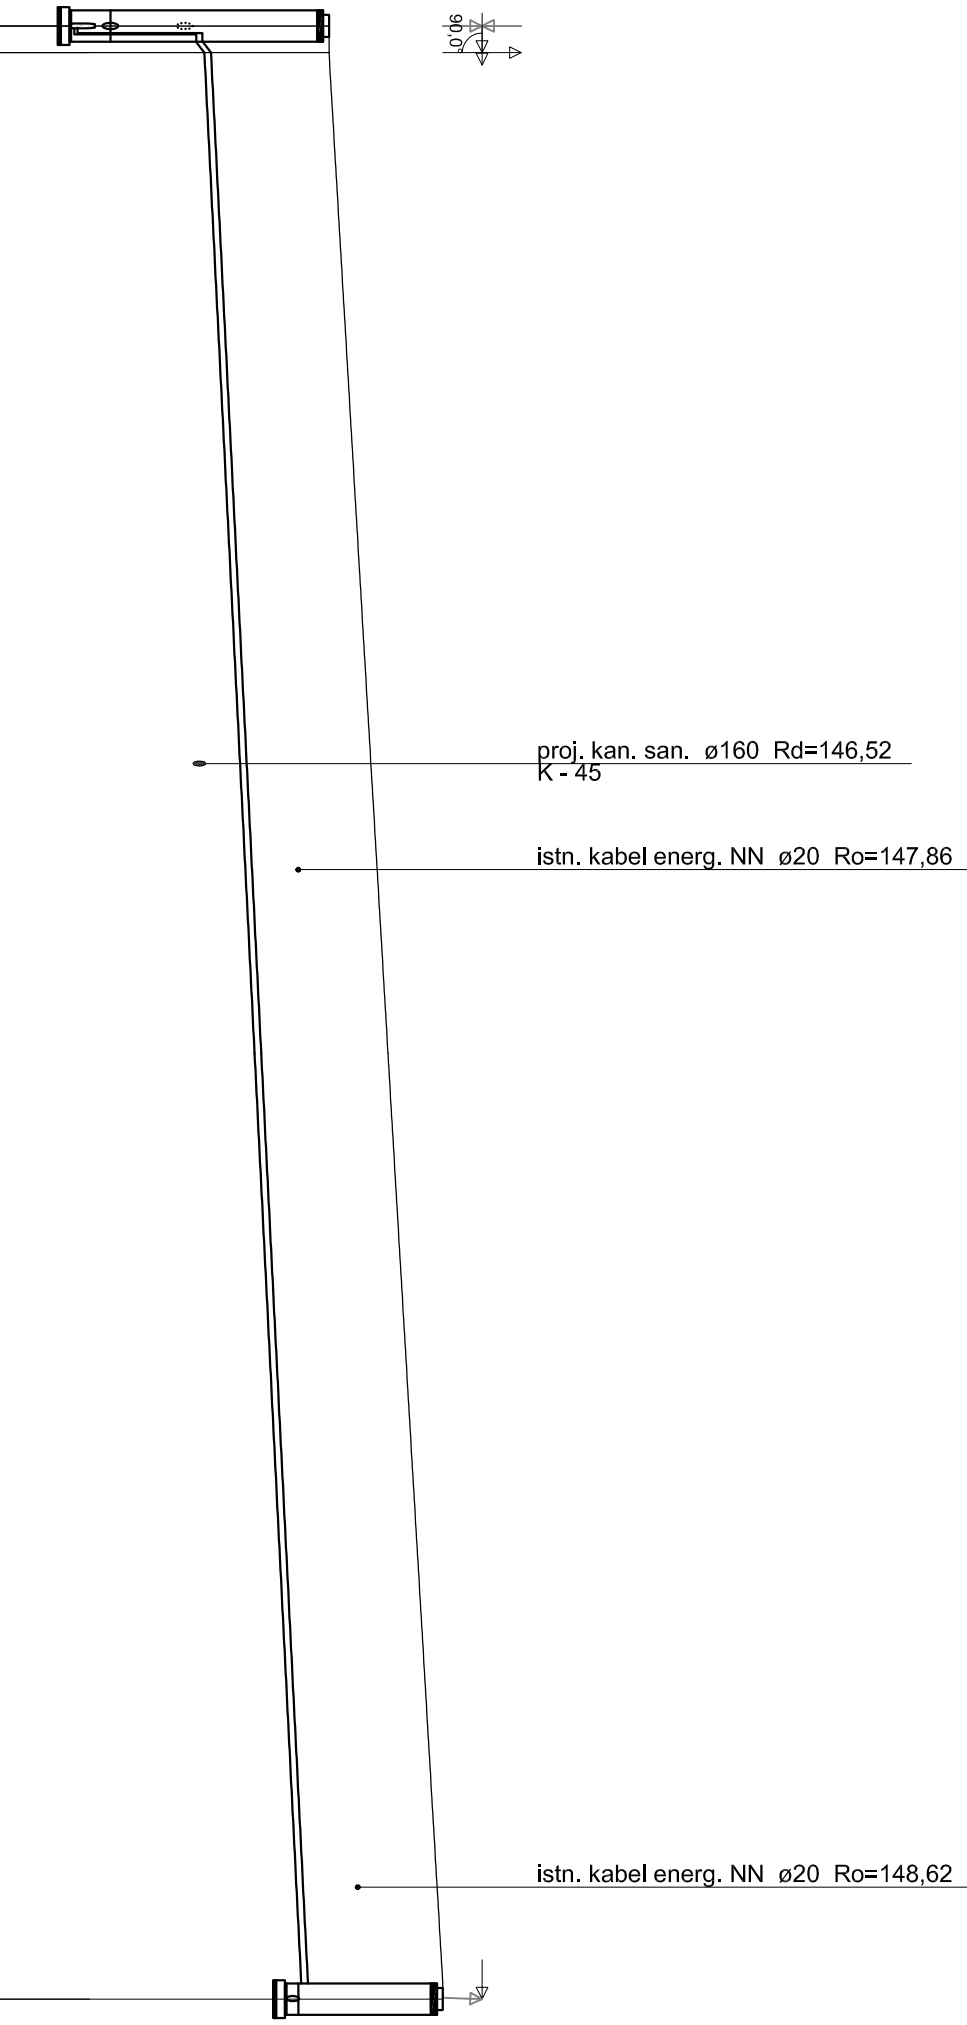


Poziom porównawczy 144,00 m n.p.m.


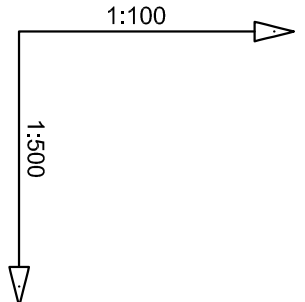


Rzędna terenu projektowanego	148,25	148,25
Rzędna dna kanału	145,37	146,67
Zagłębienie dna kanału [m]	2,88	1,58
Spadek	19,9 ‰	
Odległości [m]	0,00	62,89
Długość trasy [m]	0,87	
Materiał	90x5,4 PE100_SDR17	


proj. kan. san. ø160 Rd=146,52
K - 45

istn. kabel energ. NN ø20 Ro=147,86

istn. kabel energ. NN ø20 Ro=148,62

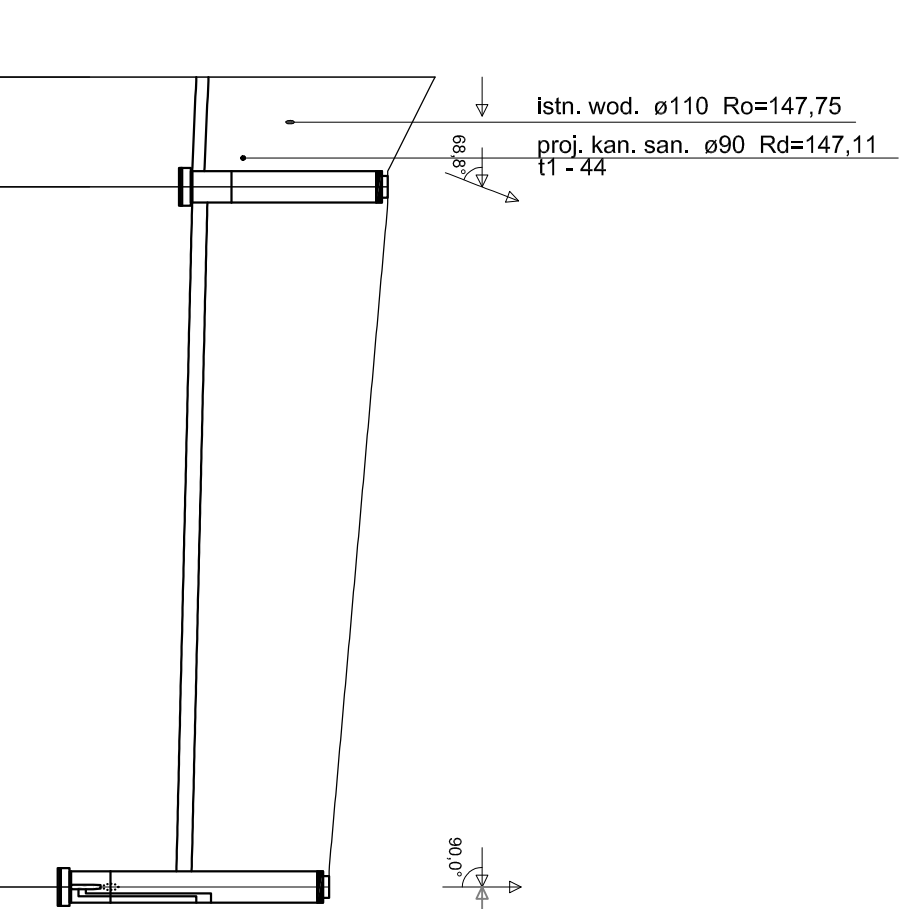

	149,60	146,56	3,04	149,00	146,51	2,49	1,94	148,25
			L=3,51					
			9,0 ‰					
			L=22,31					
			15,0 ‰					
	0,00	3,51		25,82				
	200x5,9 PVC-U_SDR34							

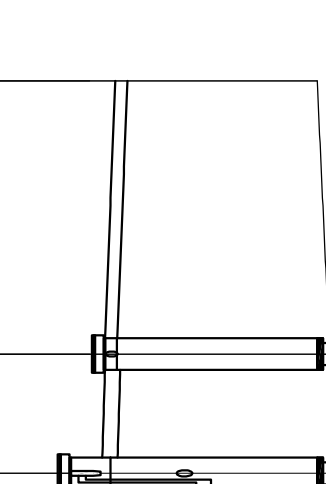

	148,10	145,53	2,57	148,25	145,37	2,88	148,25
			L=8,71				
			9,0 ‰				
			L=3,79				
			15,0 ‰				
	0,00	8,71		12,50			
	160x4,7 PVC-U_SDR34						
	200x5,9 PVC-U						



Objekt	Budowa kanalizacji sanitarnej na ulicach Kwiatowej, Zaulek, Podlesna i Spacerowa w miejscowości Wąłły, Stacja			
Adres	Działka nr 588/3, 590/5, 594/3, 595/3, 597/3, 598/1, 599/3, 600/1, 601/2, 602/2, 603/1, 604/1, 605, 606/1, 611/2, 640/1, 641/2, 649/1, 650/1, 651/1, 652/1, 653/1, 654/4, 654/6, 655/1, 656/1, 666, 2194 objęty Gródek, gm. Gródek			
Inwestor	Komunalny Zakład Budowlany w Gródku, ul. Fabryczna 12/1			
Przedmiot rysunku	PROFIL KANALIZACJI SANITARNEJ		Skala	1:500
	Imię i nazwisko		Nr uprawnień	Data
Opracowanie	mgr inż. Sławomir Majewski		Instalacje Sanitarne	03.04.2015
Opracowanie	mgr inż. Paweł Iwanicki		Instalacje Elektryczne	03.04.2015