



Schemat montażu kominów i czopuchów
dla kotłów stałopalnych o mocy 220kW

Schemat montażu
czopuchów

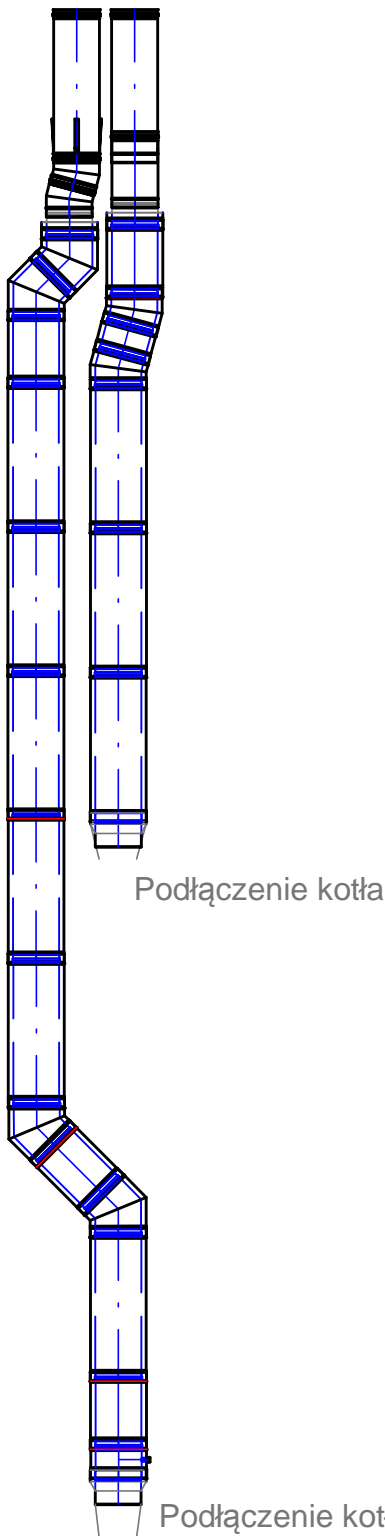

Komin powinien posiadać odporność
temperaturową do 600 stopni.
Zestawienie materiału w części opisowej

Schemat kominów o
wysokości h=10m

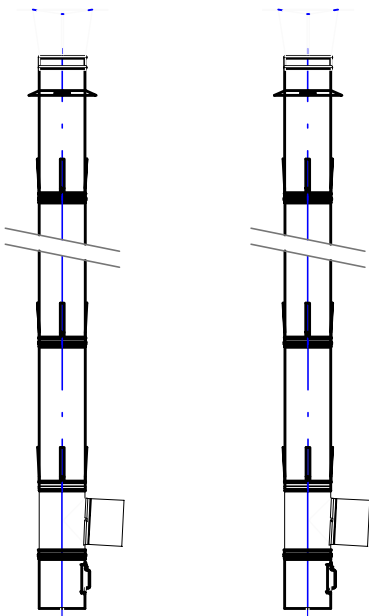

HIADA
PROJEKTOWANIE INSTALACJI SANITARNYCH

Agnieszka K. Kozłowska
ul. Warszawska 59 lok. 24, 15 - 062 Białystok
tel./fax 085/732-05-36

PROJEKT WYKONAWCZY
kotłowni na pellet Szkoły Podstawowej w Gródku,
ul. A. i G. Chodkiewiczów 8, 16-040 Gródek

INWESTOR:
Gmina Gródek
ul. A i G. Chodkiewiczów 2, 16-040 Gródek

NAZWA RYSUNKU:
SCHEMAT KOMINA KOTŁOWNI

PROJEKTANT:
mgr inż. Agnieszka K. Kozłowska
PDL/0042/POOS/08

PODPIS:

OPRACOWANIE:
mgr Michał Rogowski

FAZA:
PW
DATA:
kwiecień 2019

NR RYSUNKU:
S_03

BRANŻA:
sanitarna

SKALA:
BS

NR STRONY: